

経営比較分析表（平成30年度決算）









埼玉県 吉見町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A6	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
-	75.64	99.77	2,322	

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
19,168	38.64	496.07
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
19,020	38.64	492.24

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 平成30年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

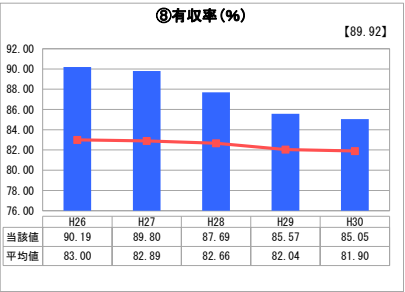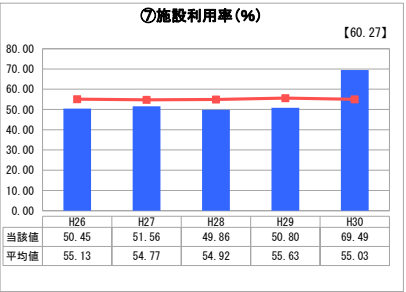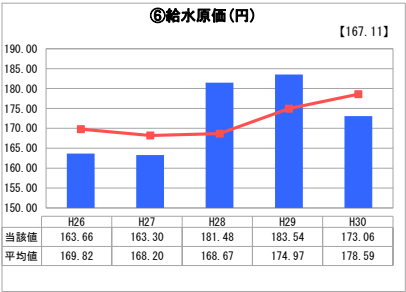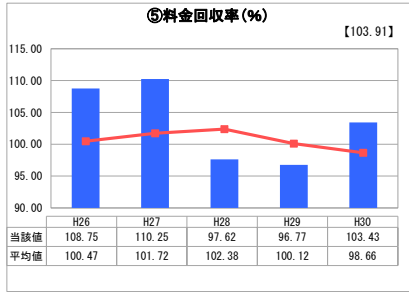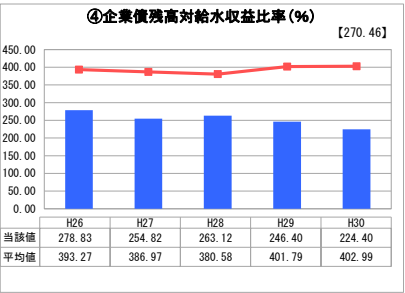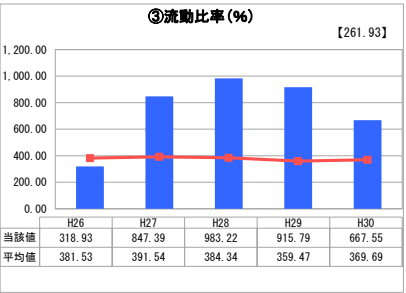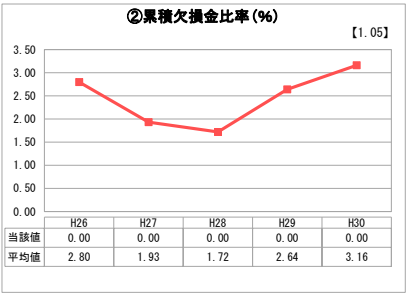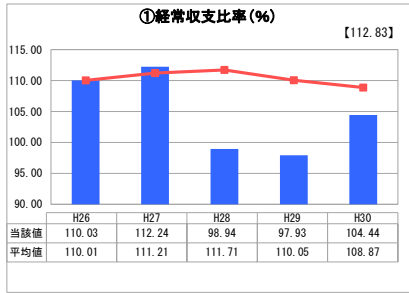

分析欄




1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率⑤料金回収率⑥給水原価
経常収支比率は、100%を上回っており赤字から黒字に転じた。また、料金回収率も給水原価が減少したため、100%を上回ることができた。これらが改善した主な要因は、長期前受金戻入が増加したためである。
③流動比率
100%を大きく上回っていることから、短期的な債務に対する支払い能力が高いと言えるが、建設改良工事費等の増加により、現金等の流動資産が減少しているため下降傾向にある。
④企業債残高対給水収益比率
企業債の借入れを行わず、着実に企業債残高を減らしているため下降傾向にある。これは、設備投資の財源として企業債に依存することなく、内部留保資金とのバランスがとれていると言える。
⑦施設利用率⑧有収率
施設利用率は、本年度より認可時の施設能力から現在稼働している施設能力に改めたため上昇している。有収率は、年々下降傾向が続き、全国平均と比較して下回っている。これらは、漏水等の無効水量の増加が原因と考えられる。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率
類似団体を下回っているが、緩やかに上昇している。今後も経年による施設全体の老朽化が進み、上昇する見込みである。
②管路経年化率③管路更新率
平成28年度からアセットマネジメント計画に基づき、老朽管及び耐震化の更新を進めている。本年度は、前年度と比較し更新距離を伸ばしたため、両比率とも改善している。

2. 老朽化の状況

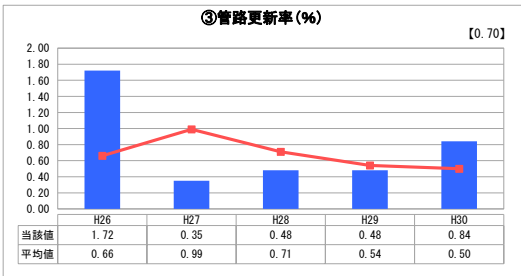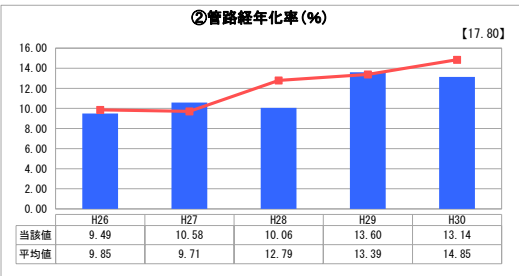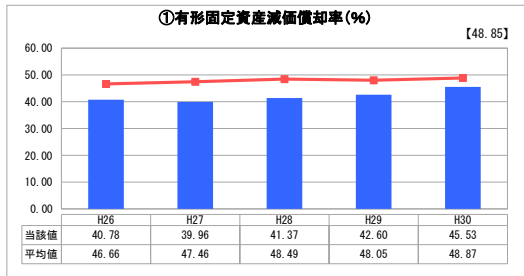

全体総括

本年度は、長期前受金戻入の増加が影響し、経常収支比率や料金回収率が100%を上回った。しかし、建設改良工事費等の増加により、資金残高が減少傾向にあるため、経営の健全性・効率性としては、未だ良好とは言えない。これらの改善に向け、大口の使用水量の動向を注視するとともに、現在策定中の経営戦略において、企業債の借入れ、適切な施設の維持管理、施設規模の見直し等を検討していく。
また、来年度も有収率の改善に向けて、アセットマネジメント計画に基づいた老朽管の更新及び耐震化の促進に努めるほか、漏水調査を実施していく。今後も、本町の水道事業ビジョンに掲げる基本理念である「より安全・安心で しあわせを守る みんなの水道水」を目標に、安全な水道水と安定供給の確保のため、より一層の経営基盤の強化を図っていく。